


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

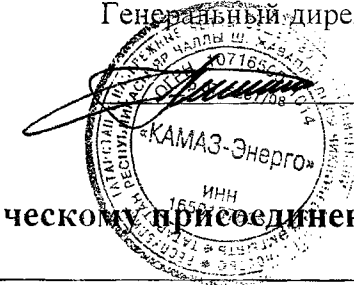


Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению

Группы Заявителей	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, которые исчисляются со дня заключения договора и не можт превышать:		
	от сетевой организации не требуется выполнение по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционные программы сетевой организации (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики	при осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах	В иных случаях
[1]	[2]	[3]	[4]
до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по 3 категории надежности	-	6 месяцев	1 год – для заявителей, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон
до 15 кВт включительно по 2 категории надежности	4 месяца (при одновременном выполнении [2] и [3] условий)		
от 15 кВт до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по 3 категории надежности	-	6 месяцев	
от 15 кВт до 150 кВт включительно по 2 категории надежности	4 месяца (при одновременном выполнении [2] и [3] условий)		
от 150 кВт до 670 кВт 670 кВт ровно свыше 670 кВт	4 месяца (при одновременном выполнении [2] и [3] условий)		

при временном технологическом присоединении	15 рабочих дней (если в заявке указан более продолжительный срок) (при одновременном выполнении [2] и [3] условий)	15 рабочих дней (если в заявке указан более продолжительный срок) – при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающих устройств Заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главный инженер ООО «КАМАЗ-Энерго»

В.А. Орешин

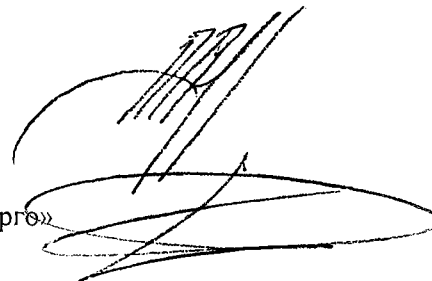

Руководитель группы электроснабжения ООО «КАМАЗ-Энерго»

А.И. Добрынькин

Исполнитель:

Ведущий инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»



И.В. Терских